

## 6. Гарантийные обязательства.

ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" гарантирует соответствие УС-2 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – **один год** со дня изготовления УС-2.

Все блоки, входящие в состав УС-2, комплектуются отдельными паспортами с гарантийными талонами и руководствами по эксплуатации.

По истечении 1 (одного) месяца после выпуска (отгрузки) изделия гарантийное обслуживание производится заводами изготовителями в соответствии с гарантийными обязательствами указанными в паспорте на соответствующее оборудование.

Комплектацию УС-1 произвел

_____	_____	_____
должность	подпись	Фамилия И.О.
Устройство сопряжения с PCO, УС-2	№ _____	в составе: _____
Блок оповещения БСМС УТ	№ _____	_____
Блок оповещения П166Ц БУУ-02	№ _____	_____
Блок коммутации БК1-3 исп. К	№ _____	_____
ИИ с АКБ 1,2Ач	№ _____	_____
Адрес установки	_____	_____
Дата выпуска	« _____ »	20 ____ г.

**ПАСПОРТ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН  
БЕЗ СИНИЙ ПЕЧАТИ  
ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

### АДРЕС ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ:

РОССИЯ, 109263, г. Москва, ул. Шкулева д. 2А

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»

Пн.-Чт. 9.30 - 17.30, Пт. 9.30-16.30

тел./факс (499) 742-67-12; (499) 742-67-13; (499) 742-67-17



## Паспорт

Устройство сопряжения с PCO г. Москвы

**«УС-2»**

(с П166Ц БУУ-02)


Редакция 1.05

г. Москва, 2022 год

## 1. Назначение.

Устройство сопряжения с РСО г. Москвы УС-2 предназначен для приема сигналов ГОиЧС по 2 каналам связи и организации сопряжения объектовой системы оповещения (ОСО) с региональной системой оповещения (РСО) г. Москвы.

## 2. Состав изделия.

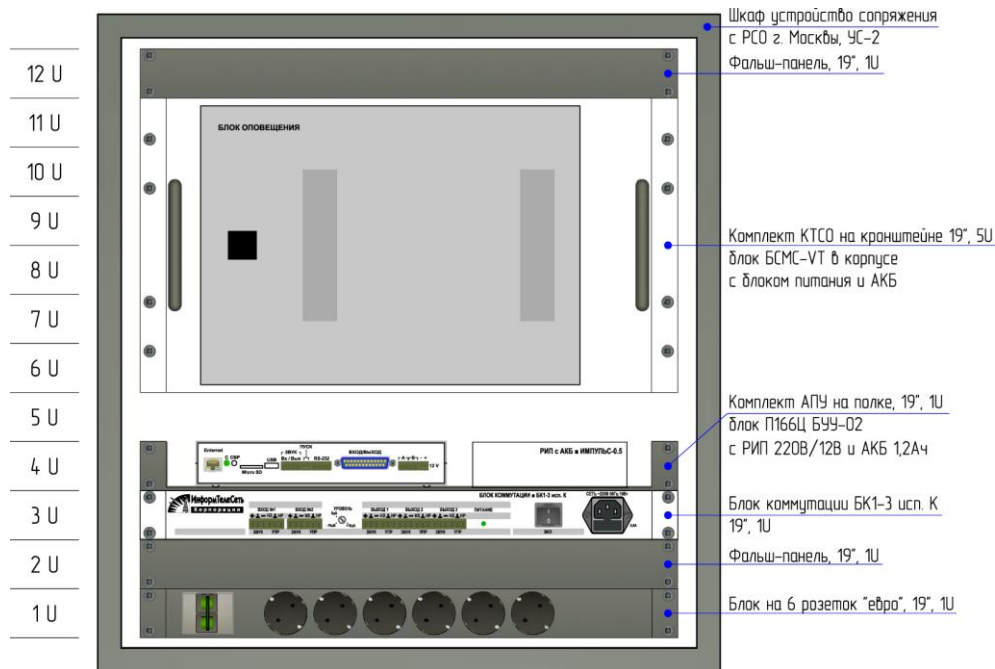

## 3. Характеристики УС-2

1.	Шкаф телекоммуникационный, 590x600x350 мм (ВxШxГ)	
2.	Масса, не более	42 кг
3.	Мощность потребления, Вт, не более	150

## 4. Время автономной работа блоков УС-1 в отсутствии электропитания (расчетные показатели)

№	Наименование оборудования	время в режиме работы / ожидания, ч
1.	Блоком оповещения БСМС-УТ исп. К от БП с АКБ 7Ач	25,8 / 54,5
2.	Блок оповещения П166Ц БУУ-02 от РИП 12 В с АКБ 1,2 Ач,	3,3 / 7,5
3.	Блок коммутации БК1-3 исп. К, встроенный АКБ 2.2 Ач	8,3 / 17,1

## 5. Схема коммутации блоков.

