

6. Гарантийные обязательства.

ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" гарантирует соответствие УО 1918 исп. 3 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – **один год** со дня изготовления УО 1918 исп. 3.

Все блоки, входящие в состав УО 1918 исп. 3, комплектуются отдельными паспортами с гарантийными талонами и руководствами по эксплуатации.

По истечении 1 (одного) месяца после выпуска (отгрузки) изделия гарантийное обслуживание производится заводами изготовителями в соответствии с гарантийными обязательствами указанными в паспорте на соответствующее оборудование.

Комплектацию УО 1918 исп. 3 произвел

_____ должность _____ подпись _____ Фамилия И.О.

Устройство оповещения УО 1918 исп. 3 № _____ в составе:

Усилитель мощности УМ 9153 / УМ 9152 / УМ9154 № _____

Резервный источник питания МЭТА 9709 (с 7хАКБ 7А4) № _____

Адрес установки _____

Дата выпуска « _____ » _____ 20 _____ г.

**ПАСПОРТ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
БЕЗ СИНИЙ ПЕЧАТИ
ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

АДРЕС ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ:

РОССИЯ, 109263, г. Москва, ул. Шкулева д. 2А

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»

Пн.-Чт. 9.30 - 17.30, Пт. 9.30-16.30

тел./факс (499) 742-67-12; (499) 742-67-13; (499) 742-67-17



Паспорт Устройство оповещения «УО 1918 исп. 3»


Редакция 2.02

г. Москва, 2022 год

1. Назначение.

Устройство оповещения УО 1918 исп. 3 предназначено для организации этажного оповещения о «чрезвычайных» ситуациях на объектах строительства (реконструкции).

2. Состав изделия.

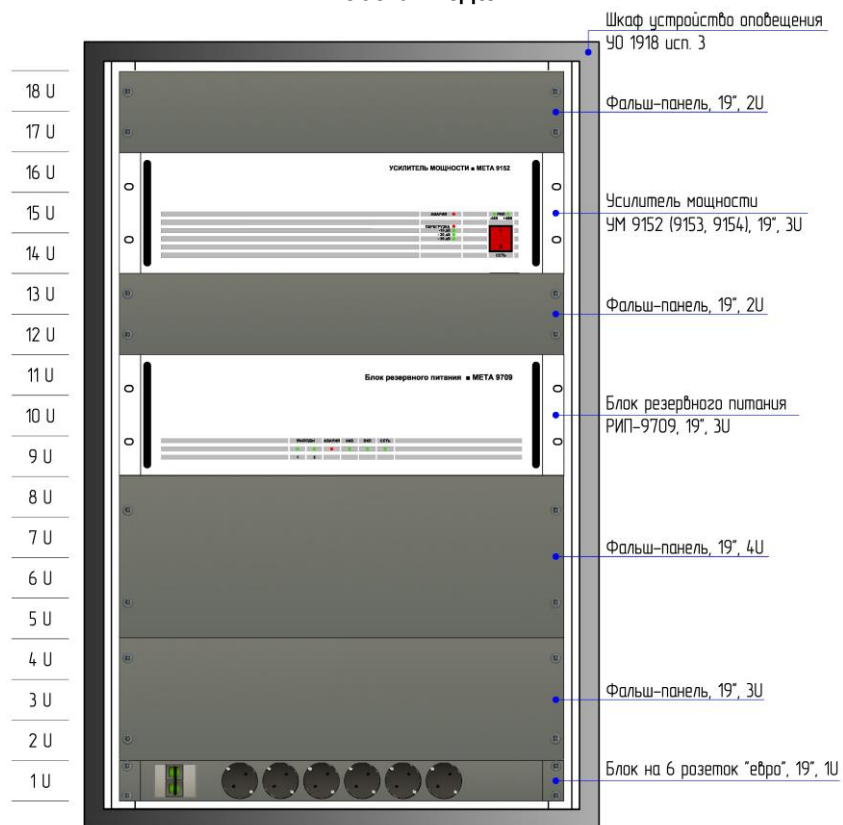

3. Характеристики УО 1918 исп. 3

1.	Шкаф телекоммуникационный 19", 18U, 900x600x500 мм (ВxШxГ)	1 шт.
2.	Масса, не более	85 кг
3.	Мощность потребления с УМ 9153 / УМ9152 / УМ 9154, Вт, не более	450/650/1150

4. Время автономной работа блоков УО 1918 исп. 3 в отсутствии электропитания (расчетные показатели)

№	Наименование оборудования	время в режиме работы / ожидания, ч
	Усилитель мощности УМ 9153 (125 Вт) от РИП 9709	13,4 / 2,6
1.	Усилитель мощности УМ 9152 (250 Вт) от РИП 9709	13,4 / 1,3
	Усилитель мощности УМ 9154 (500 Вт) от РИП 9709	13,4 / 0,6

3. Схема коммутации блоков.

