

## 6. Гарантийные обязательства.

ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" гарантирует соответствие УО 1918 исп. 5 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – **один год** со дня изготовления УО 1918 исп. 5.

Все блоки, входящие в состав УО 1918 исп. 5, комплектуются отдельными паспортами с гарантийными талонами и руководствами по эксплуатации.

По истечении 1 (одного) месяца после выпуска (отгрузки) изделия гарантийное обслуживание производится заводами изготовителями в соответствии с гарантийными обязательствами указанными в паспорте на соответствующее оборудование.

Комплектацию УО 1918 исп. 5 произвел

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И.О.

**Устройство оповещения УО 1918 исп. 5** № \_\_\_\_\_ в составе:

Усилитель мощности УМ 9153 / УМ 9152 / УМ9154 № \_\_\_\_\_

Резервный источник питания МЕТА 9709 (8xАКБ 7Ач) № \_\_\_\_\_

Корпус с БП и АКБ 7Ач № \_\_\_\_\_

Блок оповещения БСМС-V и п. К № \_\_\_\_\_

АПУ П. 661-ВУУ02 № \_\_\_\_\_

Блок коммутации БК1-3 исп. К № \_\_\_\_\_

Адрес установки \_\_\_\_\_

Дата выпуска « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М. П.

### АДРЕС ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ:

РОССИЯ, 109263, г. Москва, ул. Шулева д. 2А

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»

Пн.-Чт. 9.30 - 17.30 Пт. 9.30-16.30

тел./факс (499) 742-67-12; (499) 742-67-13; (499) 742-67-17



## Паспорт Устройство оповещения «УО 1918 исп. 5» (комплектация БУУ-БСМС)


Редакция 2.1

г. Москва, 2024 год

## 1. Назначение.

Устройство оповещение УО 1918 исп. 5 предназначено для организации этажного оповещения о «чрезвычайных» ситуациях на объектах строительства (реконструкции).

## 2. Состав изделия.

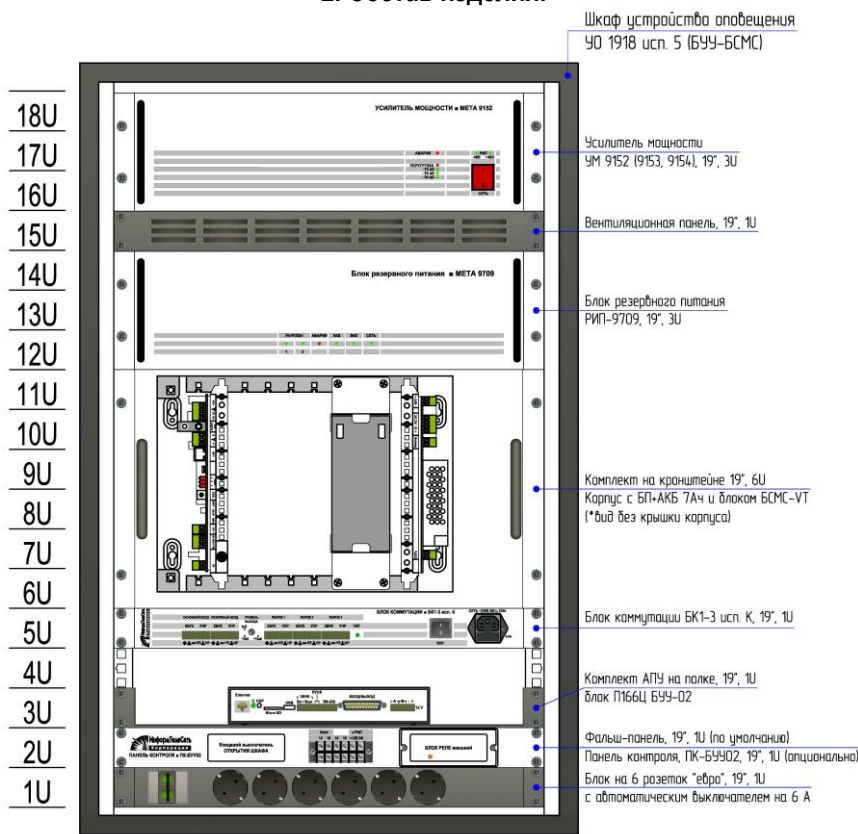


## 3. Характеристики УО 1918 исп. 5

1. Шкаф телекоммуникационный 19", 18U, 900x600x500 мм (ВxШxГ)	1 шт.
2. Масса, не более	100 кг
3. Мощность потребления с УМ 9153 / УМ9152 / УМ 9154, Вт, не более	450/650/1150

## 4. Время автономной работа блоков УО 1918 исп. 5 в отсутствии электропитания (расчетные показатели)

№	Наименование оборудования	время в режиме работы / ожидания, ч
1.	Блок оповещения БСМС-VT исп. К от БП с АКБ 7 Ач	15,8 / 28,0
2.	Блок оповещения П166Ц БУУ-02 от БП с АКБ 7 Ач	
3.	Блок коммутации БК1-3 исп. К, от встроенного АКБ 2.2 Ач	8,3 / 17,1
	Усилитель мощности УМ 9153 (125 Вт) от РИП 9709	2,6 / 13,4
4.	Усилитель мощности УМ 9152 (250 Вт) от РИП 9709	1,3 / 13,4
	Усилитель мощности УМ 9154 (500 Вт) от РИП 9709	0,6 / 13,4

## 5. Схема коммутации блоков.

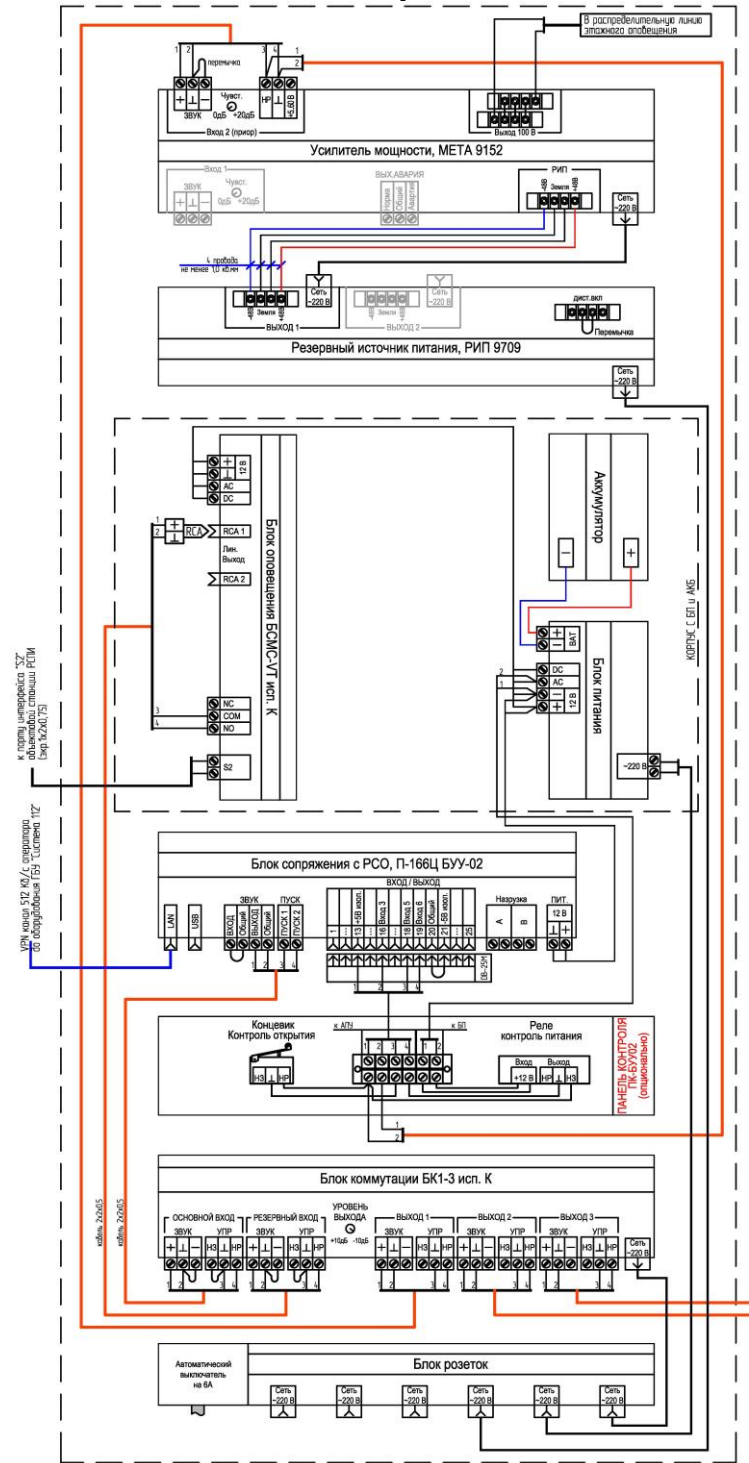

Составляющие, входящие в изделие  
УО 1918 исп. 5, БУУ-БСМС, корпус  
(внешний)